


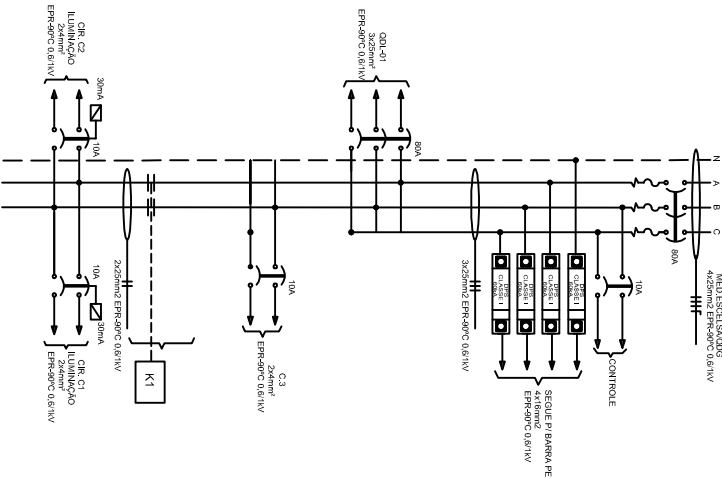



NOTA:
1 - A CARGA DO QDL - 01, ASSIM COMO O FATOR DE DEMANDA UTILIZADO FOI PREVISTO CONFORME PROJETO ELÉTRICO INTERNO EXISTENTE FORNECIDO PELA PREFEITURA



[illegible]

DET. 05 -


INQUILINO		DISTR. POR FASE (W)			DESCRIÇÃO
INÍCIO	FIM	A	B	C	
11/10/2017	30/09/2018	328	330		ILUMINAÇÃO INTERNA
11/10/2017	28/09/2018	289	290		ILUMINAÇÃO EXTERNA
11/10/2017	11/10/2017	661	660		ILUMINAÇÃO EXTERNA
27/09/2017	11/09/2017	11092	10625	11102	ALIMENTAÇÃO ESCOLA
27/09/2017	11/09/2017	11091	11084	11102	GERAL

DEI.03 -
SEM ESCAL

DET. 04 - RE



CORTE -

DET. 06 -
SEM ESCALV

DET. 07 - N

RELAÇÃO DE MATERIAS PARA O QUADRO DE MEDIÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	OBS.
1	Condutor de alumínio nu/ligado, 25 mm²	M	V	E
2	Condutor de cobre PVC 70, 25 mm², classe 2, cor preta p/ fase e azul para p/ neutro	M	V	
3	Sinalética	PC	01	C
4	Oniul de aço galvanizado para parafuso de Ø25 mm	PC	01	C
5	Lua galvanizada	PC	01	C
6	Bulbo galvanizado Ø2"	PC	01	C
7	Caboçote Ø2"	PC	01	C
8	Eletroduto de aço galvanizado ou PVC rígido Ø2"	M	V	C
9	Arame de aço galvanizado nº 12 BWG	M	V	C
10	Eletroduto de aço galvanizado ou PVC rígido Ø2"	M	V	C
11	Curva de 90º de aço galvanizado ou PVC rígido Ø2"	PC	01	C
12	Condutor de cobre Ø25mm c/ isolamento 0,6/1,0kV	M	V	C
13	Caixa para medidor polifásico padrão EDP ESCELSA - P-380-009	PC	01	C
14	Matão ou item equivalente mínimo 200x mm	PC	01	C
15	Condutor de cobre nu, de 10mm²	M	V	C
16	Conector apropriado	PC	04	E
17	Caixa para dissipador polifásico na 100kV padrão EDP ESCELSA-P-340-003	M	01	C
18	Lua para eletroduto em aço galvanizado ou PVC Ø2"	M	01	C

C = Material fornecido pelo consumidor.
E = Material fornecido pela EDP ESCELSA
V = Quantidade variável.



Escudo de Aracruz



Dr. MODYR BAUDINO, #2727, A. ANDAR,
CENTRO N. ALFREDO OVARO
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, N. 99,
CASA 326, CENTRO-VITÓRIOS
CASA INACIO HEIRO, N. 509, 3.º ANDAR, PRAÇA
DA CORTE, ALA VILA VELAS

TEL.: 3228-6777
FAX: 3228-3024
E-MAIL: cont@danegrenha.com.br

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CABE AO AUTOR DO PROLETO QUALQUER ALTERAÇÃO BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.