



ESQUEMA VERTICAL – DRENAGEM E DRENOS DE ARES CONDICIONADO
SEM ESCALA

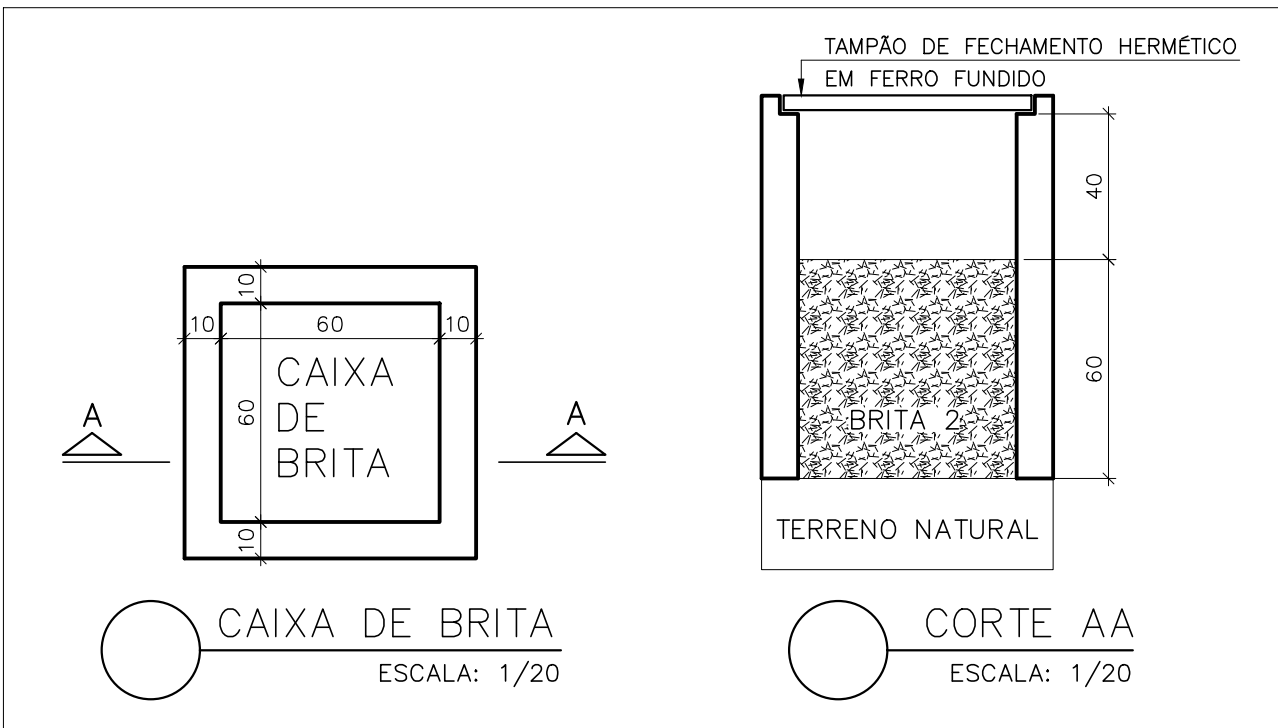

NOTAS (CAIXAS DE PASSAGEM):

- 01- É IMPRESCINDÍVEL QUE TODAS AS CAIXAS TENHAM SUAS DIMENSÕES VERIFICADAS, BEM COMO OS DIÂMETROS
02- TODAS AS CAIXAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDAS COM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM REBOCO IMPERMEABILIZADO COM MANTA ASFÁLTICA E PINTADAS NA COR BRANCA.
03- OS CANTOS INTERNOS DEVERÃO SER ABALUADOS PARA MELHOR FIXAÇÃO DA MANTA.
04- A CDE (CAIXA DE CORDURA ESPECIAL) ATENDE A NBR 8160/99, MANUTENÇÃO: ITEM 7. QUALIDADE: ITEM 8.2.2 ALÍNEAS e e f, ITEM 8.2.4 ALÍNEAS d e g, SENDO QUE O EXECUTOR DEVERÁ INSTRUIR O USUÁRIO NO FINAL DA EDIFICAÇÃO, ELABORANDO OS MANUAIS DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA.
05- AS TAMPAS (VISITAS) DEVERÃO SER EM FERRO FUNDIDO (TFF), DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS DE ACORDO COM SUA UTILIZAÇÃO, E QUANDO NÃO FOREM CAIXAS RALOS, TER FECHAMENTO HERMÉTICO E APÓS MANUTENÇÃO DEVEREM SER NOVAMENTE VEDADAS HERMETICAMENTE COMO FORMA DE PREVENÇÃO A DENGUE.
OBS.: NA EXECUÇÃO DAS CAIXAS E MANUTENÇÃO DAS MESMAS, DEVEREM SER ESTUDADAS FORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE.
06- NAS CAIXAS QUE CONTEM ÁGUA PLUVIAL/ÁGUA LIMPA, SERÃO ADOTADOS DISPOSITIVOS P/ PERFEITA VEDAÇÃO DAS TAMPAS E UTILIZADAS TELAS METÁLICAS NAS GRELHAS DAS CAIXAS RALO E TOR (TUBO COM GRELHA), COMO PREVENÇÃO A DENGUE.

DETALHE DE TAMPA DAS CAIXAS
SEM ESCALA

REVISÕES

REV	FOR	DATA	DESCRIÇÃO
00	ALEXANDRE	JAN/2019	EMIÇÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

JONES CAVAGLIERI
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA
SECRETÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

OBRA: UNIDADE DE SAÚDE VILA DO RIACHO

ENDEREÇO: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO – ARACRUZ ES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166

AUTOR PROJ. BÁSICO/EXECUTIVO:

ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM – ENG. CIVIL CREA ES 15046/D

COORDENAÇÃO:

MÁRCIA EUJANE DAN – ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

ASSUNTO: ESQUEMA VERTICAL DE DRENAGEM, DETALHE CAIXA DE BRITA E DETALHE TAMPA DE CAIXAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

ESCALA: INDICADA
DATA: JAN/2019
DESENHO: IGOR
CÓDIGO: PDAN077
PRANCHA: 12/13
REVISÃO: R00



DAN
ENGENHARIA

RUA HERENDEQUE MOSCOSO, Nº 1823, EDIFÍCIO CENTRAL - PANDOR, SALA 105
CENTRO - ILATÉVHES
TEL.: 3228-8771
FAX: 3228-3524
E-MAIL: dan@engenharla.com.br